


Virkelig temperatur målt med BC2381-640-479	Varme-pumpens registrerte temp.	Diff
30	5,1	-24,9
31	5,8	-25,2
32	6,4	-25,6
33	7,1	-25,9
34	7,7	-26,3
35	8,4	-26,6
36	9,1	-26,9
37	9,7	-27,3
38	10,4	-27,6
39	11,1	-27,9
40	11,7	-28,3
41	12,4	-28,6
42	13,0	-29,0
43	13,7	-29,3
44	14,4	-29,6
45	15,0	-30,0
46	15,7	-30,3
47	16,4	-30,6
48	17,0	-31,0
49	17,7	-31,3
50	18,3	-31,7
51	19,0	-32,0
52	19,7	-32,3
53	20,3	-32,7
54	21,0	-33,0
55	21,7	-33,3
56	22,3	-33,7
57	23,0	-34,0
58	23,6	-34,4
59	24,3	-34,7
60	25,0	-35,0
61	25,6	-35,4
62	26,3	-35,7
63	27,0	-36,0
64	27,6	-36,4
65	28,3	-36,7
66	28,9	-37,1
67	29,6	-37,4
68	30,3	-37,7
69	30,9	-38,1
70	31,6	-38,4
71	32,3	-38,7
72	32,9	-39,1
73	33,6	-39,4
74	34,2	-39,8
75	34,9	-40,1
76	35,6	-40,4
77	36,2	-40,8



	Virkelig temperatur målt med CH25	Varmepumpens registrerte temp.	Diff
	30	4,6	-25,4
	31	5,3	-25,7
	32	6,1	-25,9
	33	6,9	-26,1
	34	7,7	-26,3
	35	8,5	-26,5
	36	9,3	-26,7
	37	10,1	-26,9
	38	10,9	-27,1
	39	11,7	-27,3
	40	12,4	-27,6
	41	13,2	-27,8
	42	14,0	-28,0
	43	14,8	-28,2
	44	15,6	-28,4
	45	16,4	-28,6
	46	17,2	-28,8
	47	18,0	-29,0
	48	18,8	-29,2
	49	19,5	-29,5
	50	20,3	-29,7
	51	21,1	-29,9
	52	21,9	-30,1
	53	22,7	-30,3
	54	23,5	-30,5
	55	24,3	-30,7
	56	25,1	-30,9
	57	25,9	-31,1
	58	26,6	-31,4
	59	27,4	-31,6
	60	28,2	-31,8
	61	29,0	-32,0
	62	29,8	-32,2
	63	30,6	-32,4
	64	31,4	-32,6
	65	32,2	-32,8
	66	32,9	-33,1
	67	33,7	-33,3
	68	34,5	-33,5
	69	35,3	-33,7
	70	36,1	-33,9
	71	36,9	-34,1
	72	37,7	-34,3
	73	38,5	-34,5
	74	39,3	-34,7
	75	40,0	-35,0
	76	40,8	-35,2
	77	41,6	-35,4

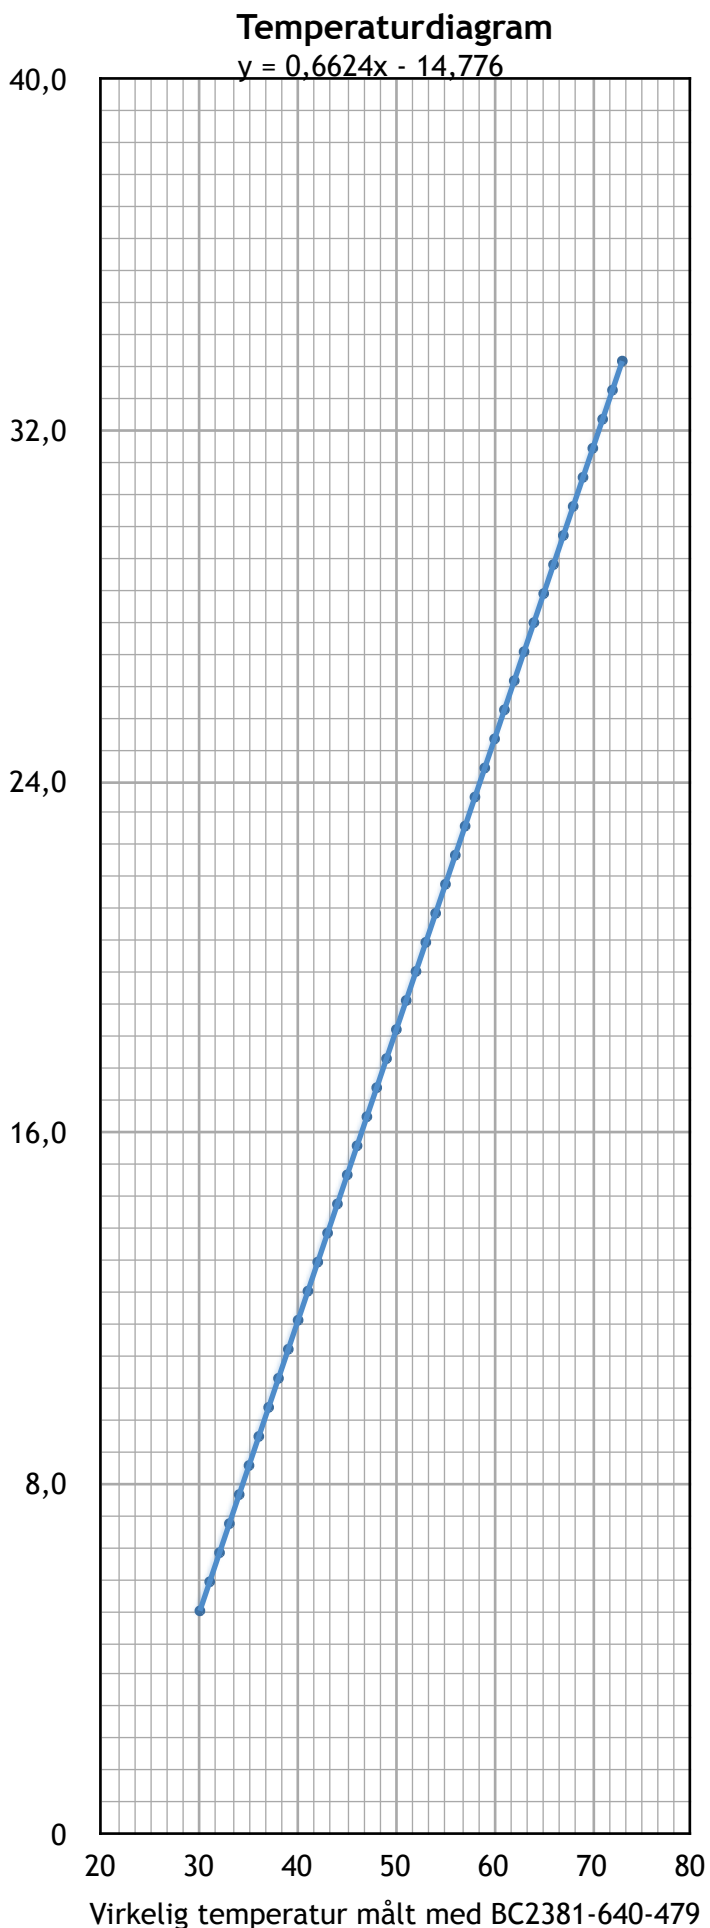